


Gruppen für Ihr SMART HOME by hornbach erstellen:

1. Öffnen Sie die SMART HOME by hornbach App oder verwenden Sie die Browseranwendung unter <https://www.smarthomebyhornbach.at>
2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol in der Ecke oben rechts und nachfolgend auf den Begriff „Gruppe“.

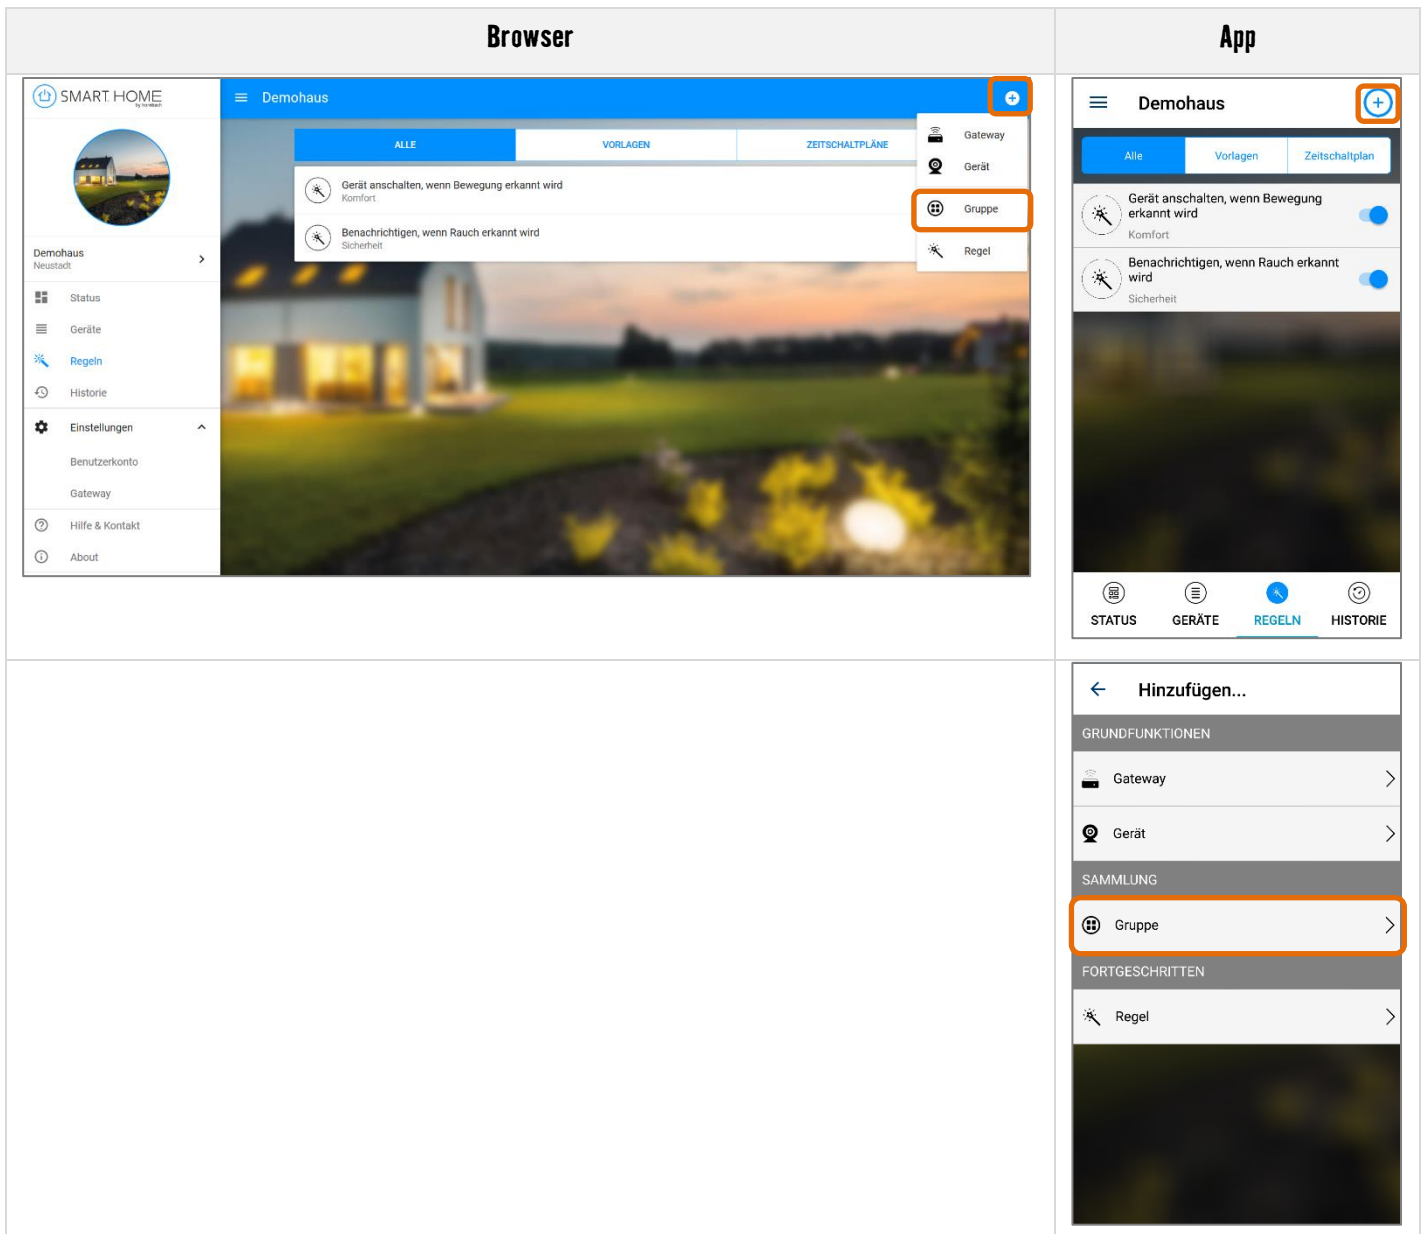

- Erstellen Sie nun Ihre gewünschte Gruppe. Sie können beispielsweise Thermostate in einer Gruppe zusammenfassen, um diese gleichzeitig zu steuern. Auch gemischte Gruppen aus verschiedenen Lampen bis hin zu Zwischensteckern sind möglich. Vergeben Sie den Gruppen einen beliebigen Name und wählen Sie die zu gruppierenden Geräte aus. Klicken Sie dann auf „Gruppe erstellen“ bzw. „Speichern“.

Browser	App

4. Die erstellten Gruppen finden Sie in der Geräteübersicht. Das Einstellen der Temperatur und das Ein-/Ausschalten von Geräten kann hier für die gesamte Gruppe vorgenommen werden. In den entsprechenden Gerätedetails können die Gruppen bearbeitet, Zeitschaltpläne erstellt und verknüpfte Regeln und die Historie eingesehen werden.

SMART HOME
by hornbach

Demohaus
Neustadt

Status

Geräte

Regeln

Historie

Einstellungen

Hilfe & Kontakt

About

Demohaus

Beschattung

Jalousie im Wohnzimmer
Jalousiesteuerung

Gruppen

Thermostate im OG
Thermostat Gruppe
22,5 °C

Beleuchtung im OG
Beleuchtungsgruppe Farbe

Thermostate im EG
Thermostat Gruppe
20 °C

Beleuchtung im Wohnzimmer
Beleuchtungsgruppe Farbe

Kameras

Demohaus

Beschattung

Jalousie im Wohnzimmer

Gruppen

Thermostate im OG
22,5 °C

Beleuchtung im OG

Beleuchtung im Wohnzimmer

Thermostate im EG
20,0 °C

Kameras

STATUSGERÄTEREGELNHISTORIE

SMART HOME
by hornbach

Demohaus
Neustadt

Status

Geräte

Regeln

Historie

Einstellungen

Hilfe & Kontakt

About

Geräte

Gerätedetails

Thermostate im EG
Thermostat Gruppe
AKTUALISIEREN

Modus
Heizen

Temperatur Sollwert
20 °C

Zeitschaltpläne
Verwenden Sie Zeitschaltpläne für die Geräteautomatisierung

Geräte
Wählen Sie Geräte aus, die zu dieser Gruppe gehören
Heizung Wohnzimmer, Heizung Büro, Hei...

Regeln
Regeln für dieses Gerät anzeigen

Historie
Historische Daten für dieses Gerät anzeigen

Thermostat Gruppe

THERMOSTATE IM EG

Modus
Heizen

Temperatur Sollwert
20,0 °C

Geräte

Wählen Sie Geräte aus, die zu dieser Gruppe gehören

Zeitschaltplan

Verwenden Sie Zeitschaltpläne für die Geräteautomatisierung